



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ЖИРУ В СИСТЕМУ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИРОВЛОВЛЮВАЧІВ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН ЖИРОВЛОВЛЮВАЧ?

- ◇ Жировловлювач створений для відокремлення fats, oils, and grease (тваринних жирів, олій і жирів, FOG), а також твердих харчових відходів від стічних вод.
- ◇ Накопичення FOG і твердих харчових відходів у водопровідній системі може спричинити засмічення каналізаційних ліній, що може призвести до переливу каналізаційних стоків на вулицю, в будівлі, будинки або в навколишнє середовище.
- ◇ Регулярне технічне обслуговування жировловлювачів може допомогти запобігти цим проблемам.

ЧАСТОТА ОЧИЩЕННЯ ЖИРОВЛОВЛЮВАЧІВ


- ◇ Жировловлювач необхідно чистити не рідше одного разу на 90 днів або частіше за потреби.

ПРАВИЛО 25 %

- ◇ Жировловлювач потрібно спорожнити та очистити, коли остання камера заповнюється FOG і твердими харчовими відходами на **двадцять п'ять (25%) АБО** протягом 90 днів із моменту останнього очищення, залежно від того, що настане раніше.
- ◇ Відрегулюйте частоту очищення, щоб рівень заповнення не перевищував 25 %.

СТАНДАРТИ ДЛЯ ЖИРОВЛОВЛЮВАЧІВ

- ◇ Кришки люків мають легко зніматися для очищення та огляду.
- ◇ Перегородки мають бути цілими й знаходитися вище (верхнього) рівня жиру.
- ◇ Верхня частина вхідних/вихідних трійників і перехресних труб має бути вище рівня жиру. Дно кожної труби має бути нижче рівня води й вільним від засмічення.
- ◇ Кожна камера має бути повністю випорожнена, а перегородки та стінки вимиті. Після відкачування стічної води не мають повертатися до пристрою.

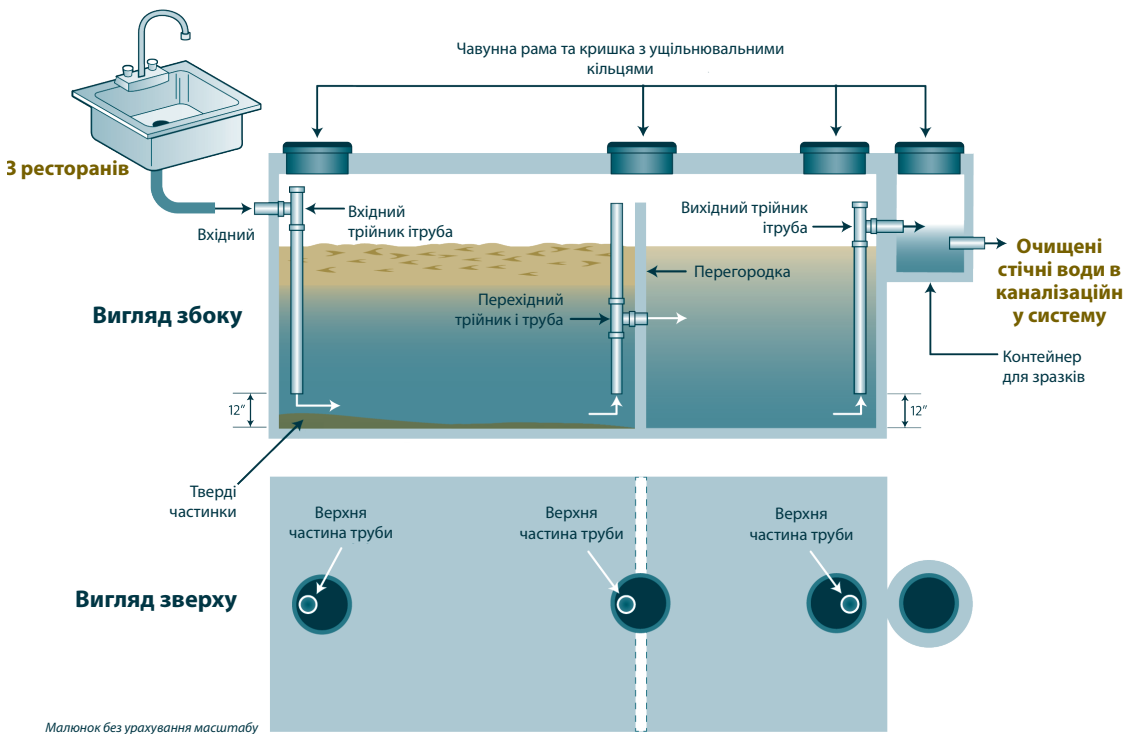

Зливання будь-яких відпрацьованих олій, олій для смаження у фритюрі, кулінарних олій, жирів із гриля або будь-яких твердих харчових відходів у кухонні раковини, раковини для швабр і підлогові стоки, які стікають у каналізаційну систему є порушенням місцевих правил користування каналізаційними системами.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВІДВІДАЙТЕ:

WWW.SPOKANECOUNTY.ORG/FOG
АБО ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ (509) 477-7579



Spokane County
PUBLIC WORKS